


ŚRODOWISKO

2022 r.



Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu stężenia dobowego PM10, tj. 50 µg/m³

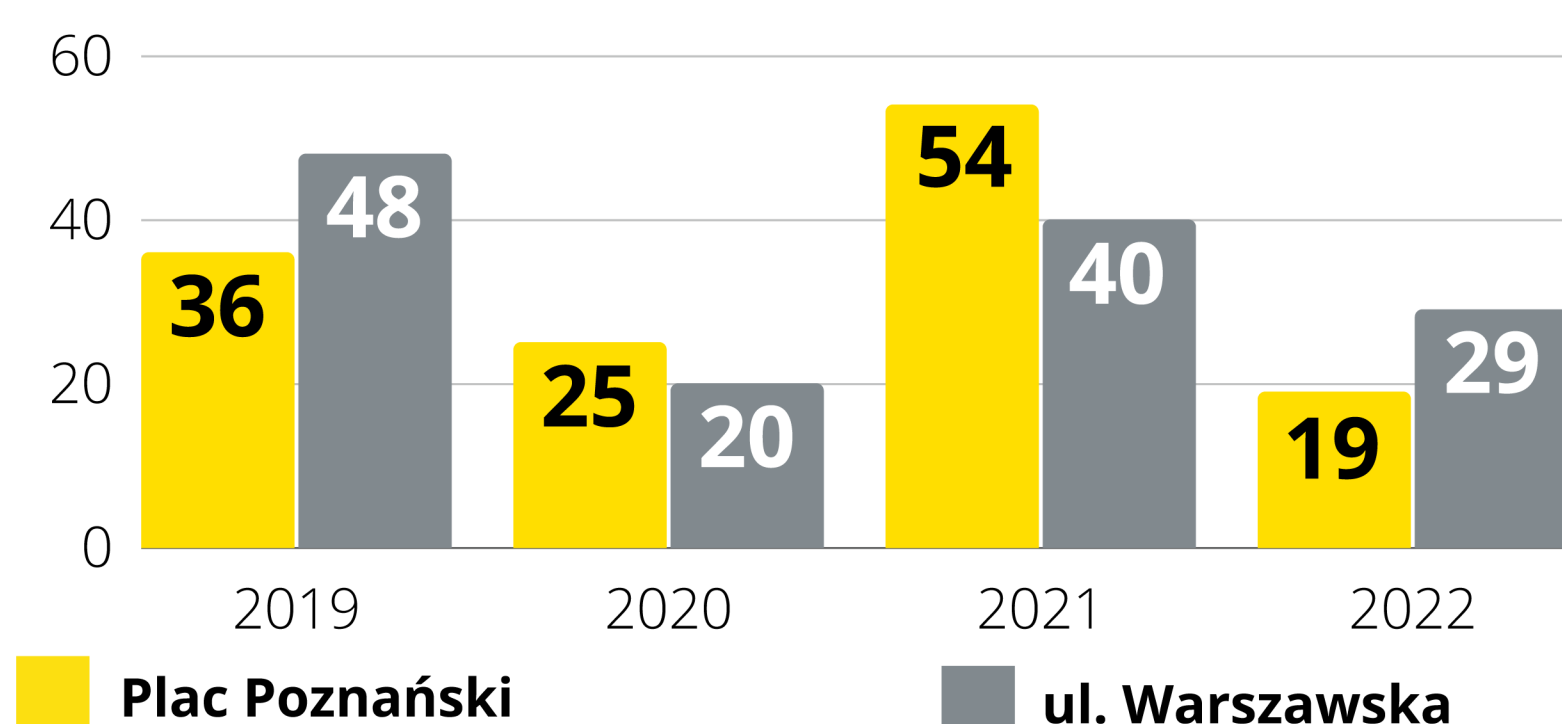

NORMA: 35 dni w roku

Ograniczenie niskiej emisji:

569 wymienionych pieców węglowych
427 w lokalach prywatnych z dotacją UM
147 zlikwidowanych pieców w mieszkaniowym zasobie miasta (w tym 5 z dotacją UM)



Tereny zieleni:

34% udział terenów zieleni w powierzchni Miasta
636 ha parki, skwery, bulwary
207 ha Leśny Park Kultury i Wypoczynku
177 ha lasy komunalne



	Nasadzenia	Ubytki
Drzewa	2 135	3 616
Krzewy	16 192	2 819

Jakość wody uzdatnionej

	JEDNOSTKA	NORMA	SW-1 "Las Gdański"	SW-4 "Czyżkówko"
Wartość PH	-	6,5 - 9,5	8,1	7,8
Żelazo	mg Fe/dm ³	0,2	0,023	0,025
Twardość	mg CaCO ₃ /dm ³	60 - 500	420	197
Azotany	mg NO ₃ -/dm ³	50	2,1	1,1
Indeks nadmanganianowy	mg O ₂ /dm ³	5	2,1	1,9

37,15%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (przy wymaganych ustawowo 25%).